


Monteringsanvisning till Ideal dosor i Brandklassade Väggar Typ EI60



ABB System Ideal apparat- och kopplingsdosor är testade och godkända (SP Certifiering) för installation i EI60 brandväggar. Monteringsanvisning till Ideal dosor i Brandklassade väggar Typ EI60.

Dosan monteras med distansfästen typ AS27 eller AS27.12 som fästes vid motstående gipsskiva med smältlim. Utrymmet bakom dosan ska fyllas med isolering.


Minimivståndet från dosan till taket är 100 mm

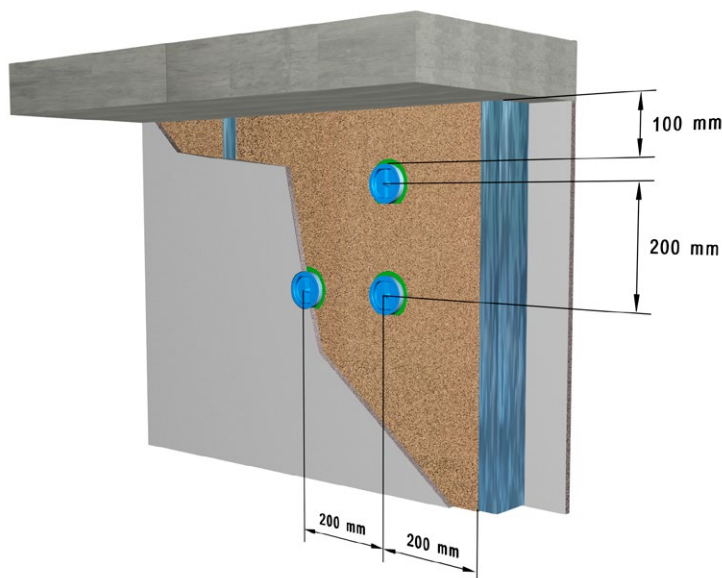


Min. centrumavstånd mellan dosorna är 200 mm

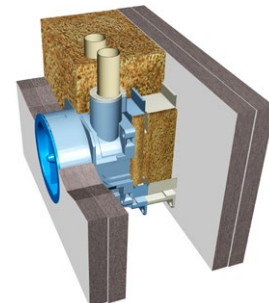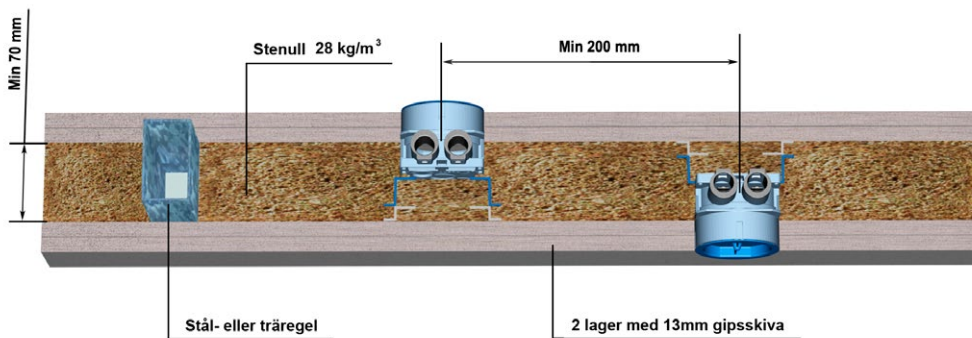

Apparatdos a AU60.1

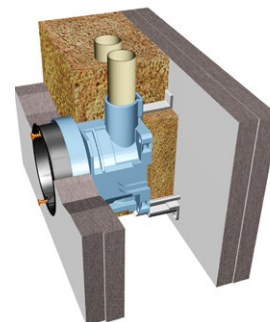

Apparatdos a AU5.5

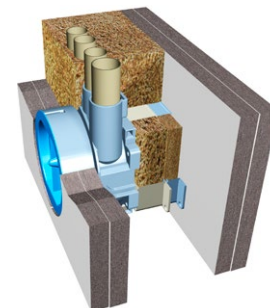

Kopplings - /S pis dos a AU67

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

ABB AB
Lågspänningsprodukter
Tel: 021 32 50 00
E-Mail: kundservice.cewe-control@se.abb.com
www.abb.se/lagspanning

Power and productivity
for a better world™



PEM1121 / 410974D